

Requisitos para instalação de máquinas POST-MIX

SOLAR^{BR}
Coca-Cola





Fonte de abastecimento	Documentação necessária	Responsabilidades
Água de concessionária (municipal)	Comprovante de origem de água	O CLIENTE deve enviar a conta de água. Caso o ponto de venda esteja localizado em um shopping, deve-se obter a cópia da conta de água com a administração do shopping
Água de fonte alternativa (poço, caminhão-pipa ou fonte híbrida)	Laudo de potabilidade de água do estabelecimento	O CLIENTE deve enviar laudo contendo minimamente os parâmetros: cor, turbidez, pH, cloro livre, coliformes totais e bactérias heterotróficas. A análise deve ser realizada em laboratório reconhecido pelo Ministério da Saúde ou com certificação ISO 17.025
Água de poço	Registro de outorga do poço	CLIENTE deve enviar o registro de outorga do poço
Caminhão-pipa	Licença da Vigilância Sanitária	CLIENTE deve enviar a licença de funcionamento local, emitido pela vigilância sanitária
Caminhão-pipa	Registro de sanitização do tanque	CLIENTE deve enviar registro de sanitização do tanque
Geral	Certificado de limpeza e higienização da caixas d'água/cisternas	CLIENTE deve enviar laudo com validade de no mínimo 6 meses a partir da última limpeza
Geral	Certificado de realização do controle de pragas	CLIENTE deve enviar laudo com validade de no mínimo 6 meses a partir da última dedetização do estabelecimento
Geral	Laudo de Potabilidade de Água usado na fabricação do Gelo (Quando houver utilização de gelo)	CLIENTE deve enviar o laudo com validade de 6 meses a contar da última coleta
Geral	Laudo de análises físico-química e microbiológica de análise de água (Potabilidade)	Após o CLIENTE enviar todas as documentações, se o resultado for satisfatório, a SOLAR realizará a coleta de amostras através de um agendamento prévio com o CLIENTE .

**Fonte Híbrida: Estabelecimento que utiliza água de fonte municipal e poço/caminhão pipa*

**Geral: A documentação é aplicável independente da fonte de abastecimento*

**Em situações em que o status seja de reprovação devido a má qualidade da água de abastecimento, a instalação do equipamento fica impossibilitada, contudo o Controle de Qualidade da SOLAR deve recomendar as ações a serem realizadas pelo estabelecimento e novas amostras devem ser coletadas após as ações terem sido tomadas.*


Requisitos para a instalação de Post Mix:

- O solicitante precisa providenciar uma bancada no Tam. **100cm altura x 120cm largura x 70cm profundidade**
- Ponto de esgoto 40mm com copo sifonado,
- Ponto d'água 1/2" com registro fecho rápido,
- Tomadas 220V duplas aterradas com disjuntor 10A



Condições para Instalação de Equipamentos POST MIX



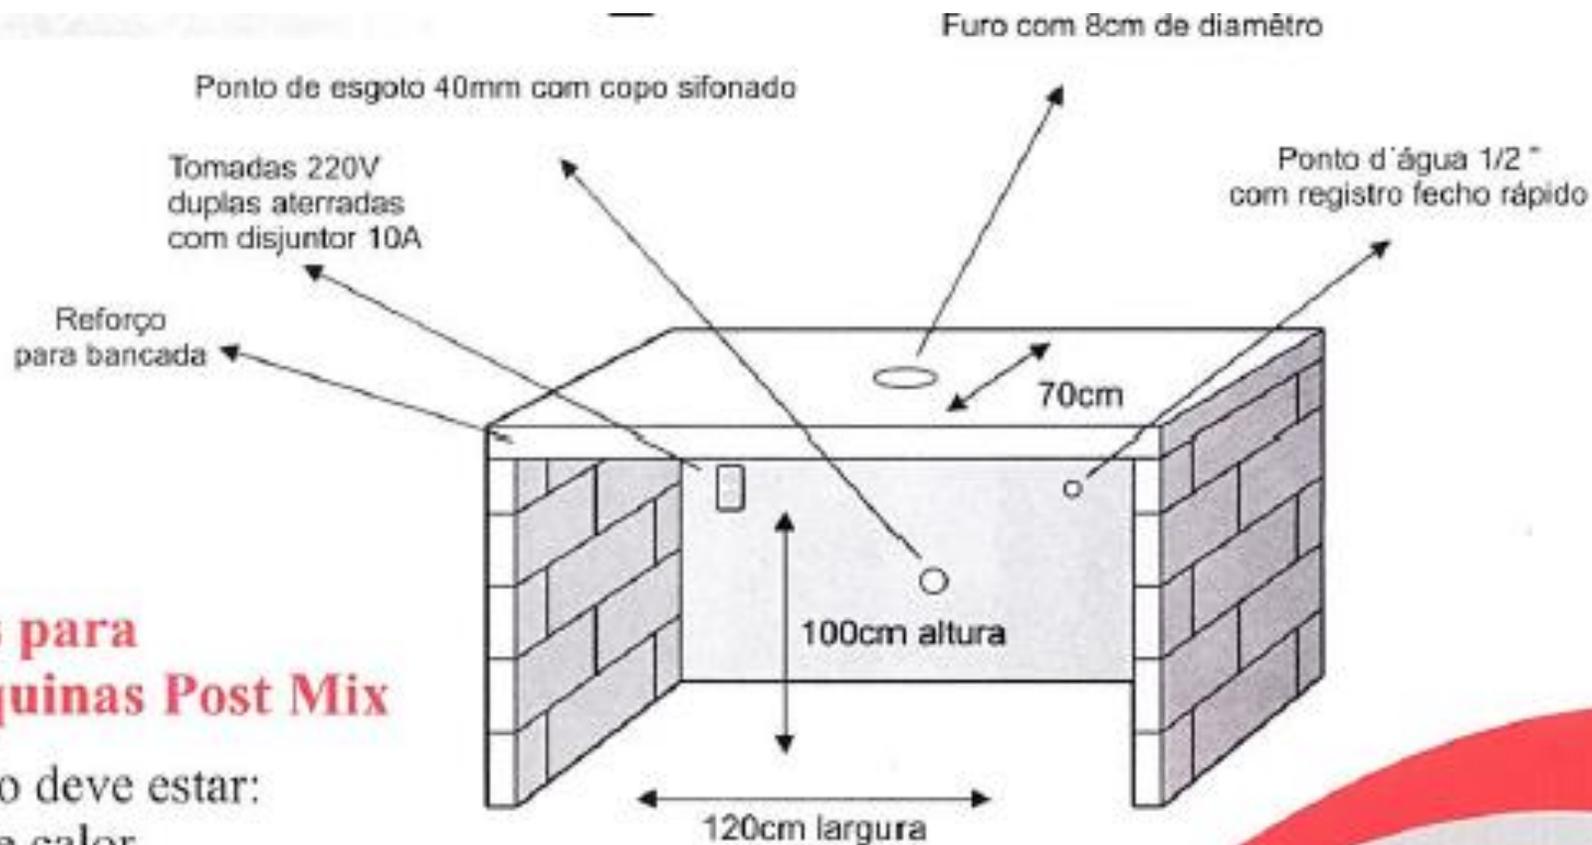

Condições básicas para instalação de Máquinas Post Mix

O local para instalação deve estar:

- Distante de fontes de calor
- Protegido de fontes gordurosas
- Protegido contra pragas
- De forma a deixar nossa logomarca exposta ao consumidor
- Com altura entre a bancada e o teto superior a 150cm



2 Condições Infraestruturais

- A máquina deve ficar distante de fontes de calor;
- Máquina protegida de fontes gordurosas;
- A logomarca deve estar exposta ao consumidor;
- Altura entre bancada e teto deve ser superior a 150 cm;
- Identificação de tubulação de água e energia (na área do balcão);
- Registro de água na entrada do filtro;

3 Manuseio da máquina após a instalação

- A **SOLAR** responsabiliza-se pela sanitização nas máquinas do estabelecimento, sendo necessário o livre acesso para realização de procedimento;
- Somente poderão manusear máquinas pessoas capacitadas pela **SOLAR**;
- Realocação das máquinas ou mudanças de endereço das Lojas deverão ser comunicadas previamente a **SOLAR**;
- Quando houver utilização de gelo deve ser comunicada a assistência técnica para regulagem na proporção da bebida;
- Somente poderão ser utilizadas Bag-in-Box que obedecem a data de validade;

4 Bloqueio da máquina



O bloqueio da máquina será realizado caso:

- Haja presença de coliformes na água crua e/ou produto acabado;
- Infestação de pragas;
- Evidência de cilindro de CO2 que não seja adquirido de provedores externos autorizados pela COCA-COLA.
- Evidência de desvios de parâmetros físico-químicos e microbiológicos na água de abastecimento, em parâmetros que tragam risco a saúde, e não sejam removidos pela filtração.
- O descumprimento quanto a validade do certificado de limpeza e higienização da caixas d'água/cisternas e certificado de realização do controle de pragas também acarretará no bloqueio de máquinas Post-Mix.

A loja é responsável pelas práticas de higienização e limpeza das máquinas de Post-Mix, por implementar um programa de controle de pragas e não alterar a regulagem das válvulas deixadas pela equipe técnica da SOLAR.



  SOLAR^{BR} *Coca-Cola*[®]